


## 南山小学校

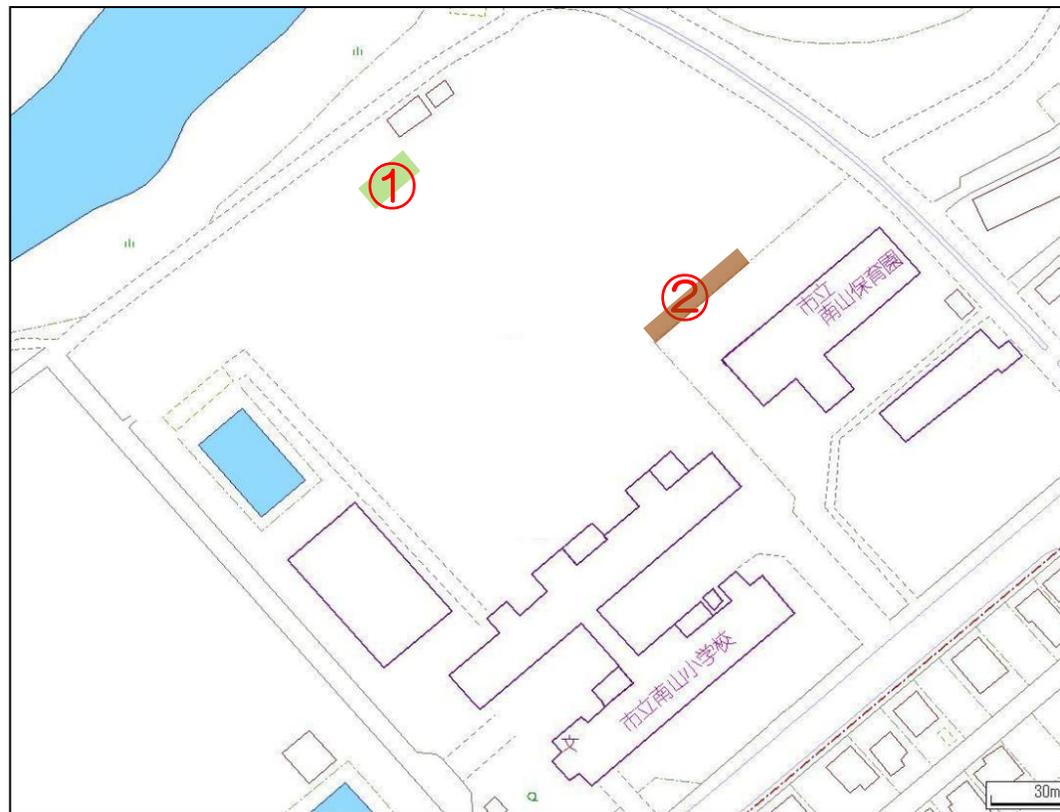

場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果 (5cm)		測定日	測定結果 (5cm)		
南山小学校	①校庭(北側) [草地]	H25.10.4	0.26	H25.10.4	H25.10.4	0.12	除染実施(H24年11月)以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染
	②校庭(保育園境界フェンス付近) [裸地]	H25.10.4	0.28	H25.10.4	H25.10.4	0.17	

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)