


所沢市民の森

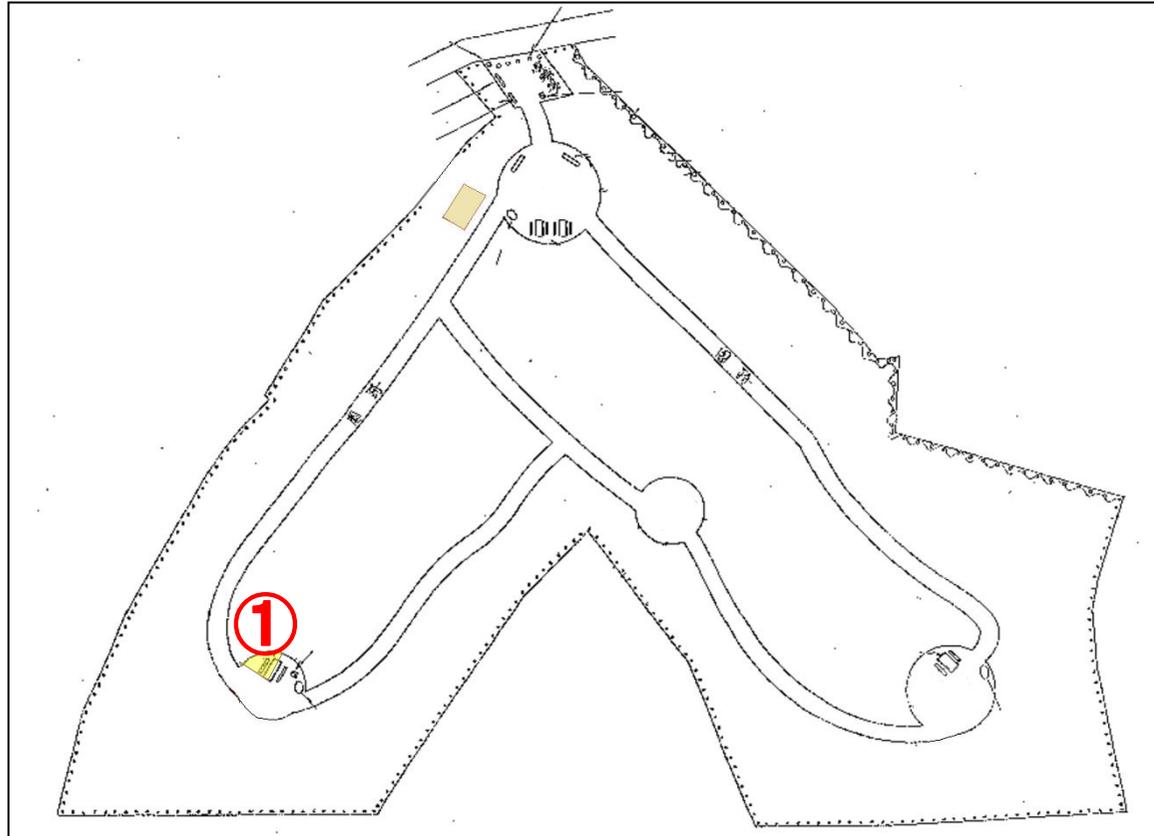

場所		除染前		除染 実施日	除染後		除染方法	備考
		測定日	測定結果 (50cm)		測定日	測定結果 (50cm)		
所沢市民の森	①西側広場の一部 (裸地)	H26.1.7	0.30 μ Sv/h	H26.1.7	H26.1.7	0.18 μ Sv/h	堆積物(落葉等) の除去	除染実施(H25年 3、10月)以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)